

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности по городу Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам,
Красноярский край, город Шарыпово, микрорайон № 1, дом № 4, помещение
№ 102, E-mail: ogpn00@mail.ru Тел/факс (39153)27-9-87
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 434/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоалтатская

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

Средняя общеобразовательная школа № 4

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Заместителя Главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору С. И. Глазкова от 13.10.2014 года № 434, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут «20» октября 2014 года по 10 часов 00 мин. «31» октября 2014 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Савельевым Дмитрием Владимировичем (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных здания общеобразовательного учреждения по адресу Красноярский край, Шарыповский район, с. Новоалтатка, ул. Школьная 2 б совместно с директором МБОУ Новоалтатская СОШ № 4 Орловой Натальей инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, Анатолевной. (органа местного самоуправления) (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
434/1/1	Обеспечить в здании школы дублирование сигналов средств обнаружения пожаров на пульт подразделения пожарной охраны.	(1) ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2014). Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	до 31.03.2015 года

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2014).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Шарыпово,
Шарыповского и Ужурского районов
по пожарному надзору Савельев Д. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«31» 10 20 14 г.

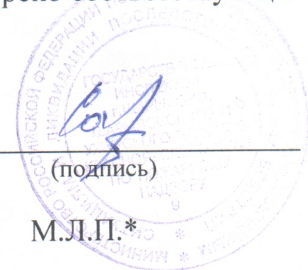

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
(подпись)

«31» октября 20 14 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Директор Ордова Г. А.
(должность, фамилия, инициалы)